

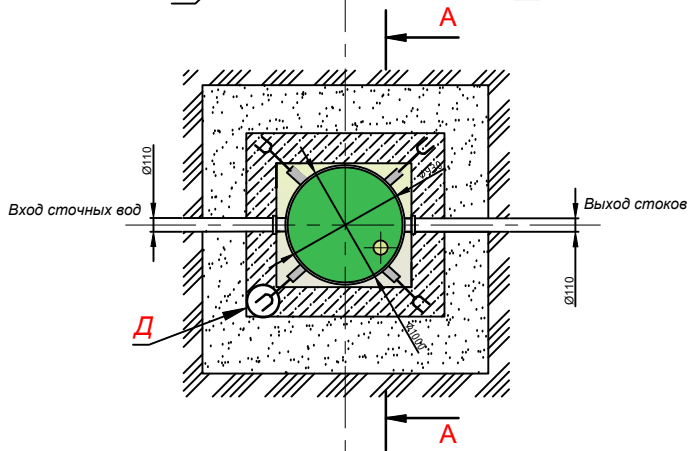
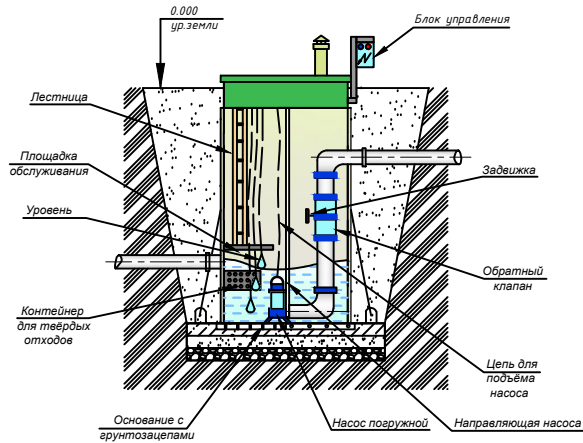





Разрез А-А  
 Вариант монтажа



Вид без крышки

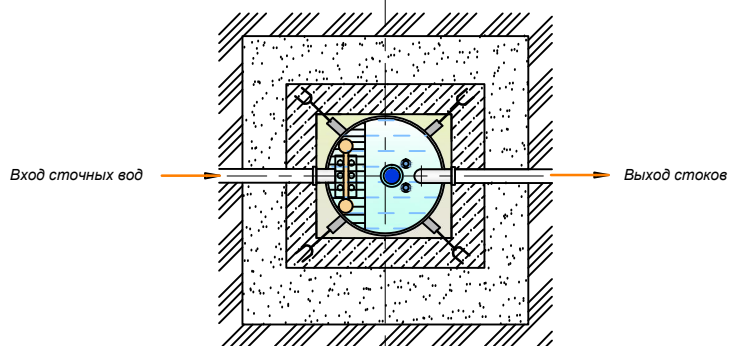

Примечания:

- Требования к Гринлос КНС В-2000/1000, особенности установки и устройства санитарной зоны, необходимое количество трубопроводов регулирует СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
- Монтаж и подключение электропитания, заземление осуществляют в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Порядок проведения монтажных работ:

- Подготовка котлована L=1,6 м., В=1,6 м., Н=2,2 м.
- Засыпка на дно котлована щебня средней фракции толщиной 100 мм.
- Сверху на щебень укладывается и уплотняется песчаная подушка толщиной не менее 50 мм.
- На песчаную подушку заливается монолитная армированная плита Н=300 мм. (арматура класса А-III φ12-14 мм., бетон М300)
- Установка изделия на подготовленную плиту
- Крепление канатом из синтетического волокна φ20-30 мм.
- Обратная засыпка пазух котлована песком с периодическим поливом водой и его уплотнением, а также с одновременной заливкой водой внутрь изделия.

ГРИНЛОС КНС В-2000/1000			
Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.
Провер.	Провер.	Провер.	Провер.
Датум	Датум	Датум	Датум
ГРИНЛОС КНС В-2000/1000. Монтажная схема			
Лист 1		Листов 1	
Общий вид			
Контроль			
Формат А1			